


Horstmann & Schwarz GmbH & Co. KG
Heidestrasse 11
42579 Heiligenhaus
+49 (0)2056 - 9848 - 0

Beispiel



**HORSTMANN
& SCHWARZ**

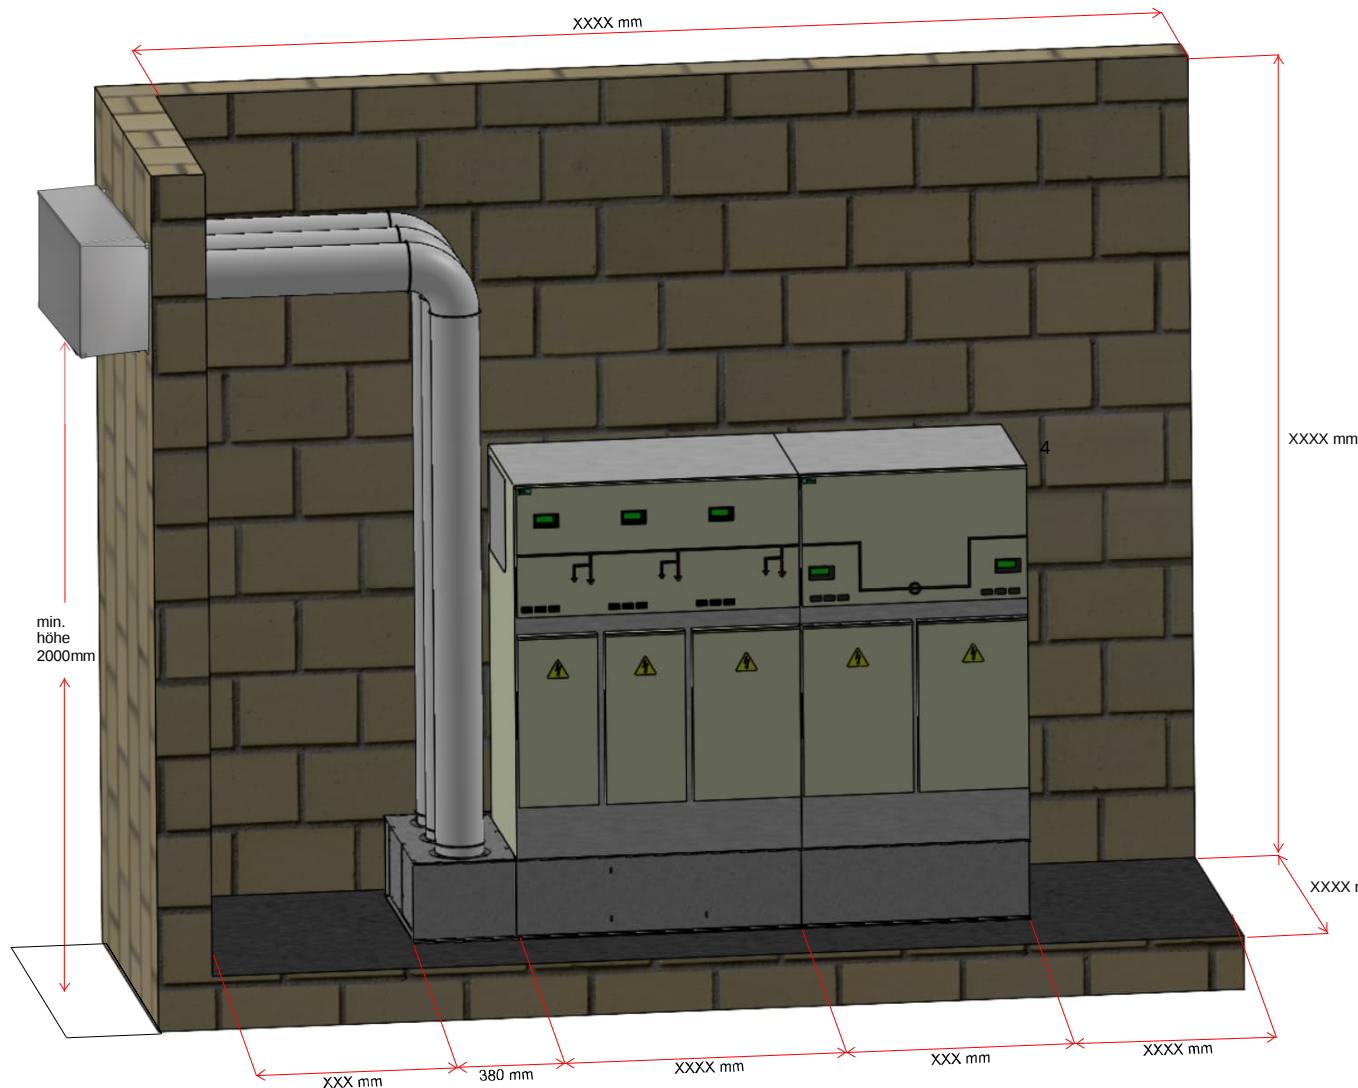

Um ein genaues Angebot erstellen zu können, sind detaillierte Angaben zu den Gegebenheiten vor Ort sowie der geplanten Aufstellung notwendig.

➤Raumhöhe: _____ Breite: _____ Tiefe: _____

Hinweise zur Schaltanlage/Sockel:

- Min. Schaltanlagehöhe: 1,4m(ohne NS kasten).
- Min. Gesamtlänge des Kanals: 2,27m ($\geq 1050+840+380$).
Nicht auf jedem Sockel muss eine Anlage stehen, nicht belegte Sockel werden mit einem Abdeckblech geschlossen.
- Ihre Aufstellung: _____
Bitte ergänzen:
➤Genaue Feldbreite 350/450/550.
➤Blockanlage oder Einzelfelder.

Hinweise zur Druckentlastungsklappe:

- Mindestabstand rückwärtig: 40mm zur Einbringung Wandabschlußblech.
- Mindesthöhe Unterkante Ausleitklappe 2000mm über Oberkante Außengelände
- Wanddurchbruch für Druckentlastungsklappe 3xDN190 Kernlochbohrungen

Hinweise zur Rohrsystem:

- Max. Rohrausleitlänge 7m, Min. Rohrausleitlänge 2,2m.
- Erster 90° Knick nach 1650mm senkrechter Rohrlänge, nicht mehr als 2x90° im Rohrverlauf.
- Geschweißtes Metallrohr, in der Regel nicht kürzbar.
- Höhe Mitte Ausleitrohr:
 - ☐ ca. 2504mm
 - ☐ ca. 2192mm
 - ☐ Variable ≥ 2125 mm

ACHTUNG!

Die Schaltanlage dient als Beispiel und wird vereinfacht zur optischen Veranschaulichung dargestellt

Bitte holen Sie vor Auftragserteilung die Zustimmung des zuständigen Netzbetreibers ein.

Datum	
Name	
Gepr.	
Index	Änderung

D|U|C|T 2.0 Blueprint



**HORSTMANN
& SCHWARZ**

=


+

Bl:

Blatt 1

Horstmann & Schwarz GmbH & Co. KG
Heidestrasse 11
42579 Heiligenhaus
+49 (0)2056 - 9848 - 0

Beispiel

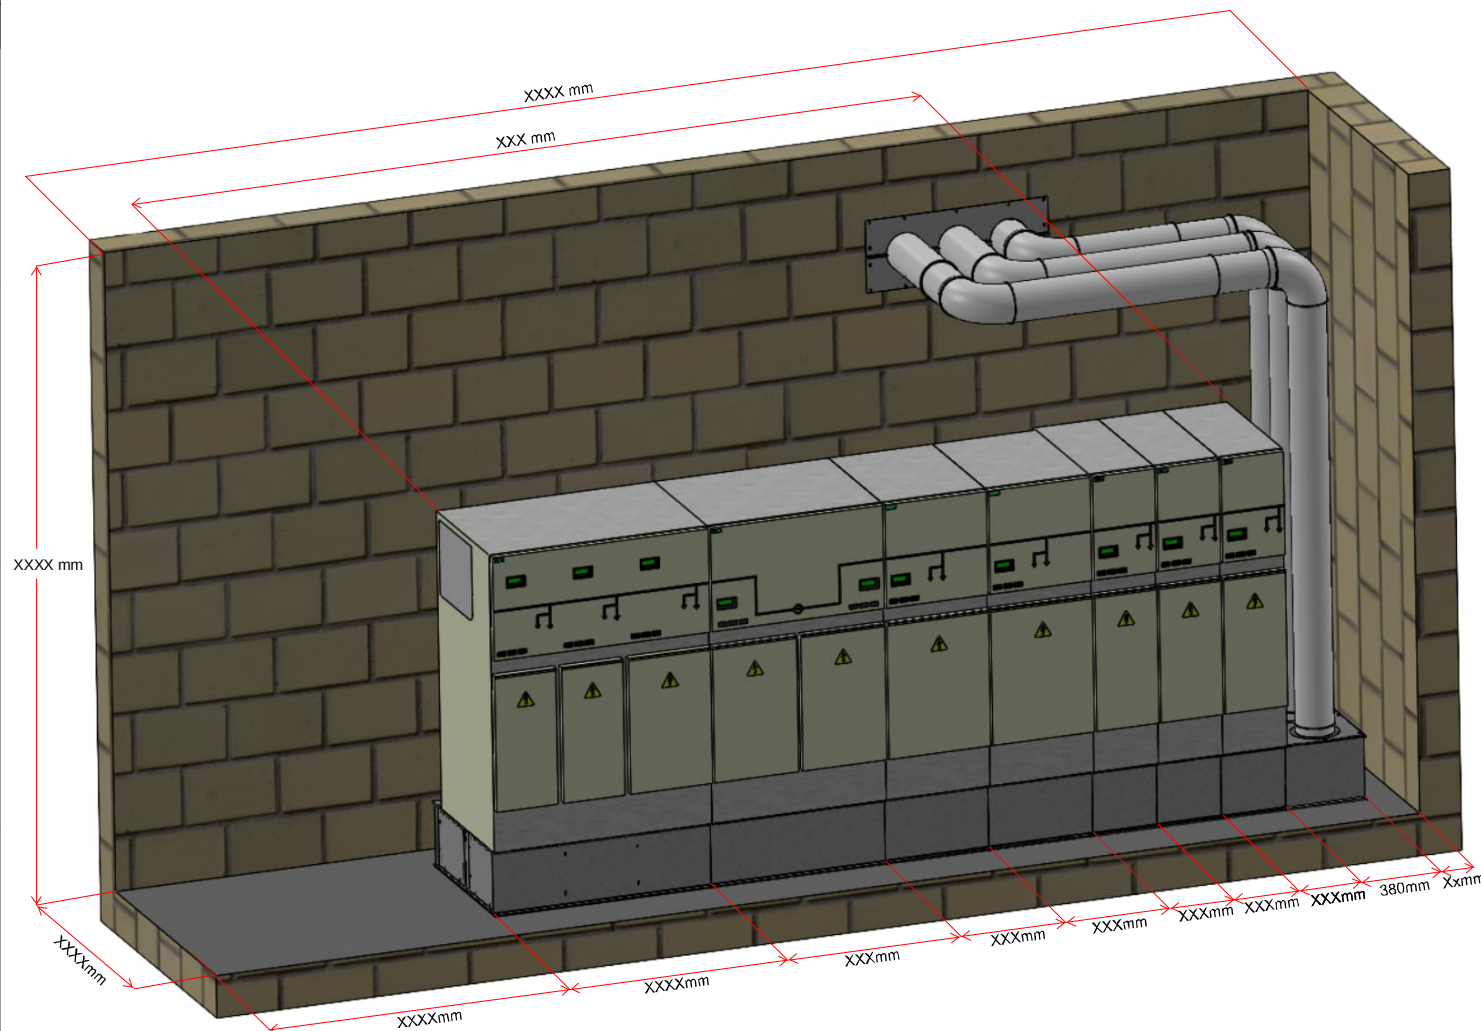
**HORSTMANN
& SCHWARZ**

Um ein genaues Angebot erstellen zu können, sind detaillierte Angaben zu den Gegebenheiten vor Ort sowie der geplanten Aufstellung notwendig.

➤Raumhöhe: Breite: Tiefe:

Hinweise zur Schaltanlage/Sockel:

- Min. Schaltanlagehöhe: 1,4m(ohne NS kasten).
- Min. Gesamtlänge des Kanals: 2,27m ($\geq 1050+840+380$).
Nicht auf jedem Sockel muss eine Anlage stehen, nicht belegte Sockel werden mit einem Abdeckblech geschlossen.
- Ihre Aufstellung: _____
Bitte ergänzen:
 - Genaue Feldbreite 350/450/550.
 - Blockanlage oder Einzelfelder.

Hinweise zur Druckentlastungsklappe:

- Mindestabstand rückwärtig: 40mm zur Einbringung Wandabschlußblech.
- Mindesthöhe Unterkante Ausleitklappe 2000mm über Oberkante Außengelände
- Wanddurchbruch für Druckentlastungsklappe 3xDN190 Kernlochbohrungen

Hinweise zur Rohrsystem:

- Max. Rohrausleitlänge 7m, Min. Rohrausleitlänge 2,2m.
- Erster 90° Knick nach 1650mm senkrechter Rohrlänge, nicht mehr als 2x90° im Rohrverlauf.
- Geschweißtes Metallrohr, in der Regel nicht kürzbar.
- Höhe Mitte Ausleitrohr:
 - ☐ ca. 2504mm
 - ☐ ca. 2192mm
 - ☐ Variable ≥ 2125 mm

ACHTUNG!

Die Schaltanlage dient als Beispiel und wird vereinfacht zur optischen Veranschaulichung dargestellt

Bitte holen Sie vor Auftragserteilung die Zustimmung des zuständigen Netzbetreibers ein.

				Datum	
				Name	
				Gepr.	
Index	Änderung	Datum	Name	Norm	

D|U|C|T 2.0 Blueprint


**HORSTMANN
& SCHWARZ**

	=	
	+	
		Bl:
		Blatt 2

1		2		3		4		5		6		7		8		
A	Schaltplan Übersicht Bitte den Übersichtsplan der MS-Anlage sowie die Abmessungen / Feldbreiten bzw. Angabe der Einzelfelder / Blockanlagen anfügen.															A
B																B
C																C
D																D
E																E
				Datum		D U C T 2.0 Blueprint				Schaltplan Übersicht				=		
				Name										+		
				Gepr.												
Index	Änderung	Datum	Name	Norm										Bl:	Blatt 3	

Bei Bedarf können Sie hier frei zeichnen

E

			Datum		D U C T 2.0 Blueprint		Skizzenbereich			=	
			Name							+	
			Gepr.								
Index	Änderung	Datum	Name	Norm							Bl: Blatt 4

1		2		3		4		5		6		7		8			
A	Bilder Wenn möglich, fügen Sie bitte Fotos des MS-Raum, aller Wände und der Außenansicht bei.															A	
B																B	
C																C	
D																D	
E																E	
				Datum		D U C T 2.0 Blueprint				Bilder				=			
				Name								+					
				Gepr.													
Index	Änderung	Datum	Name	Norm										Bl:			
																Blatt	5